


Legende

- Put**
- Inlaat ●
 - Lozingspunt/Uitlaat ●
 - Instroming ●
 - Uitstroming ●
- Leidingen**
- | | | |
|------------------------------------|------|-------|
| | RWA | Gemgd |
| Gravitair, PIDPA/Gemeente | —>—> | —>—> |
| Overwelfde gracht, PIDPA/Gemeente | —>—> | —>—> |
| Gravitair, Andere eigenaar | —>—> | —>—> |
| Overwelfde gracht, Andere eigenaar | —>—> | —>—> |
- Grachten**
- | | | |
|----------------------------|-----------|------|
| | Ingebuisd | Open |
| Gracht, Pidpa | —>—> | —>—> |
| Gracht, Gemeente | —>—> | —>—> |
| Gracht, Prive | —>—> | —>—> |
| Baangracht, VI, Gewest | —>—> | —>—> |
| Baangracht, Provincie | —>—> | —>—> |
| Gracht, Polder of Watering | —>—> | —>—> |
- VHA waterlopen**
- Bevaarbaar —>—>
 - Onbevaarbaar, categorie 1 —>—>
 - Onbevaarbaar, categorie 2 —>—>
 - Onbevaarbaar, categorie 3 —>—>
 - Buiten categorie —>—>
- Zones te ruimen grachten**
- Geen te ruimen grachten aanwezig —>—>
 - Cat I : Specie voldoet aan de normen voor vrij hergebruik binnen bestemmingstype I —>—>
 - Cat II : Specie voldoet aan de normen voor vrij hergebruik binnen bestemmingstype II-V —>—>
 - Cat III : Specie voldoet aan de normen van VLAREA voor niet vormgegeven bouwstof —>—>
 - Cat IV : Specie voldoet aan de acceptatiecriteria van een reinigingscentrum —>—>
 - Cat V : Specie voldoet niet aan de acceptatiecriteria van een reinigingscentrum en moet gestort worden —>—>
 - Cat III,IV,V —>—>
 - Cat IV,V —>—>

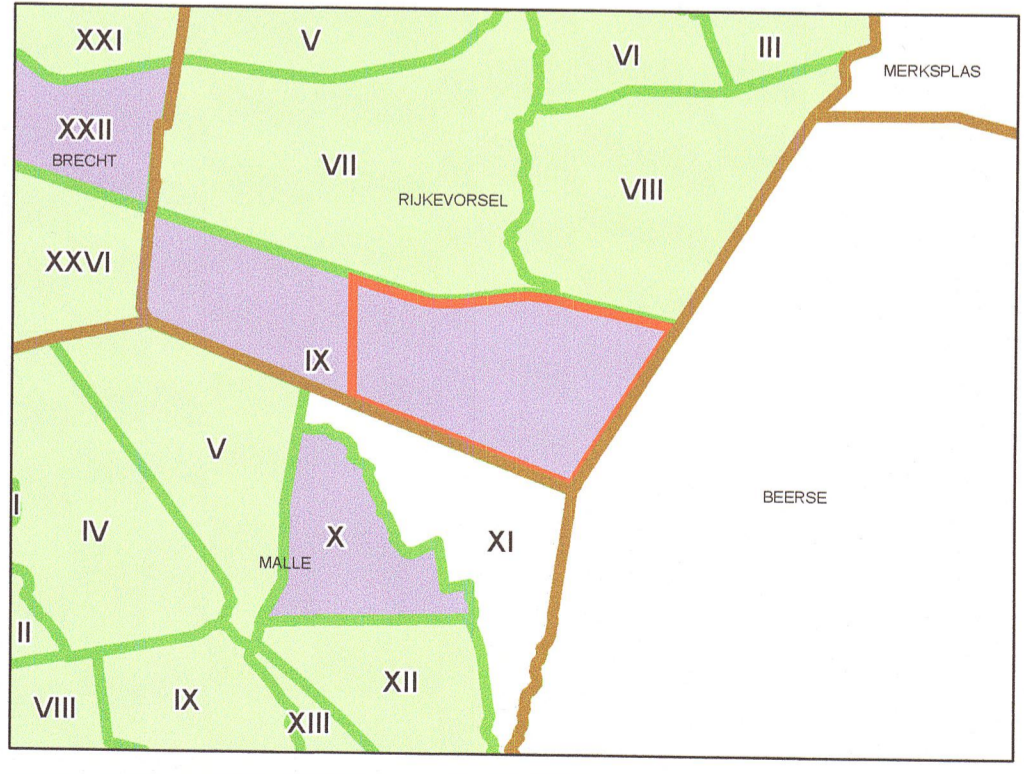

RIJKEVORSEL
zone IX deel 1
Zones te ruimen grachten

Bladnr. 1/2	Schaal 1:5.000	Datum 09-04-2018
-------------	----------------	------------------

Pidpa Riolering
 tel. 0800 90 300
 adres Desguinlei 246 2018 Antwerpen
 website <http://riolering.pidpa.be>
 fax 03 260 60 03
 e-mail riolering@pidpa.be