


**Legende**

- Put**
- Inlaat ●
  - Lozingspunt/Uitlaat ●
  - Instroming ●
  - Uitstroming ●
- Leidingen**
- |                                   |       |         |
|-----------------------------------|-------|---------|
|                                   | RVA   | Gemengd |
| Gravitaïr, PIDPA/Gemeente         | →→→→→ | →→→→→   |
| Overvelde gracht, PIDPA/Gemeente  | →→→→→ | →→→→→   |
| Gravitaïr, Andere eigenaar        | →→→→→ | →→→→→   |
| Overvelde gracht, Andere eigenaar | →→→→→ | →→→→→   |
- Grachten**
- |                            |           |       |
|----------------------------|-----------|-------|
|                            | Ingebuisd | Open  |
| Gracht, Pidpa              | →→→→→     | →→→→→ |
| Gracht, Gemeente           | →→→→→     | →→→→→ |
| Gracht, Prive              | →→→→→     | →→→→→ |
| Baangracht, VI, Gewest     | →→→→→     | →→→→→ |
| Baangracht, Provincie      | →→→→→     | →→→→→ |
| Gracht, Polder of Watering | →→→→→     | →→→→→ |
- VHA waterlopen**
- Bevaarbaar ———
  - Onbevaarbaar, categorie 1 ———
  - Onbevaarbaar, categorie 2 ———
  - Onbevaarbaar, categorie 3 ———
  - Buiten categorie ———
- Zones te ruimen grachten**
- Geen te ruimen grachten aanwezig □
  - Cat I : Specie voldoet aan de normen voor vrij hergebruik binnen bestemmingstype I □
  - Cat II : Specie voldoet aan de normen voor vrij hergebruik binnen bestemmingstype II-IV □
  - Cat III : Specie voldoet aan de normen van VLAREA voor niet vormgegeven bouwstof □
  - Cat IV : Specie voldoet aan de acceptatiecriteria van een reinigingscentrum □
  - Cat V : Specie voldoet niet aan de acceptatiecriteria van een reinigingscentrum en moet gestort worden □
  - Cat III,IV,V □
  - Cat IV,V □

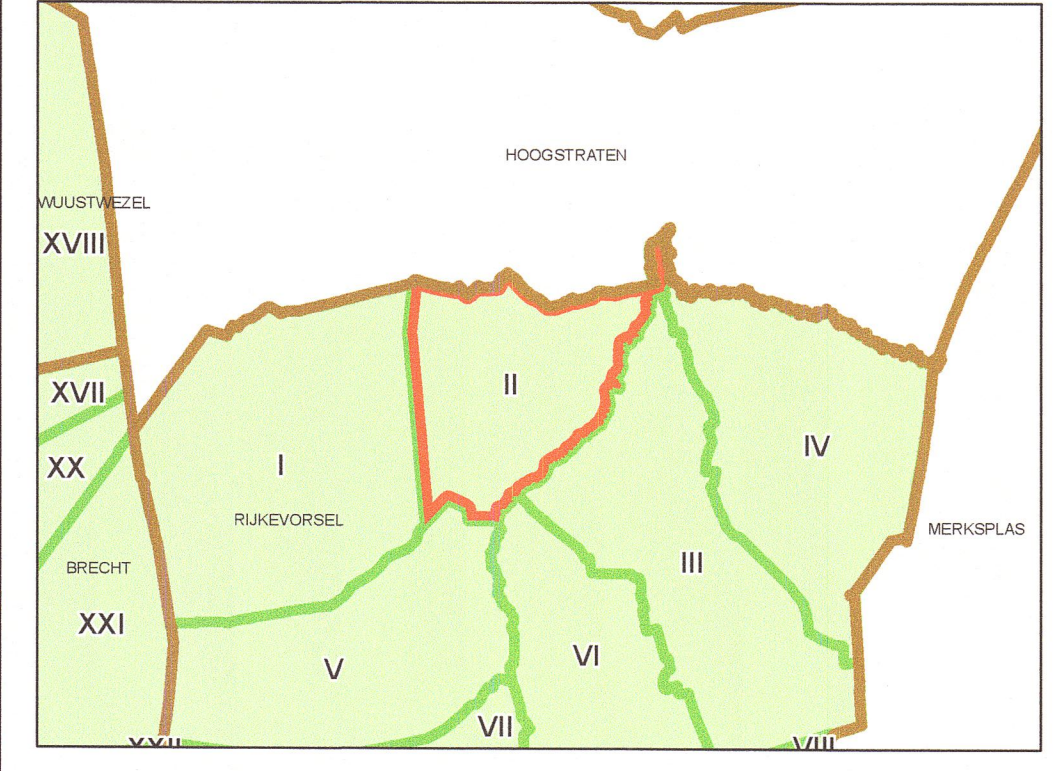

**RIJKEVORSEL**  
zone II  
Zones te ruimen grachten

Bladnr. 1/1    Schaal 1:5.000    Datum 09-04-2018

**Pidpa Riolering**  
tel. 0800 90 300  
adres Desguinlei 246 2018 Antwerpen  
website <http://riolering.pidpa.be>  
fax 03 260 60 03  
e-mail [riolering@pidpa.be](mailto:riolering@pidpa.be)